HONGCAI
TESTING
虹彩检测
Member of Waltek Services Testing Group

CMA
2017191221[illegible]

报告编号：WTH19H05028604K

深圳市虹彩[illegible]

报告[illegible]

编　写：

复　核：李艳芬

签　发：刘[illegible]

签发日期：2019.5.28

说明：

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2、本报告只适用于检测目的范围。

3、本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责，本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，本送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

4、本报告涂改、增删无效，无审核、审定（签发）人签字无效，报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，无计量认证 CMA 章无效。

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本检测报告。

6、对本报告若有疑问，请向质量部查询，来[illegible]

[illegible]

7、除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料：

联系地址：深圳市龙岗区龙平西路鹏利泰工业园 D 栋 3 层

邮政编码：518116

联系电话：0755-84616666

传　　真：0755-89594380

网　　址：http://www.hct-test.com　电子邮件：hongcai@ hct-test.com

报告编号：[illegible]

检测结果

一、样品名称：生活污水

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	样品状态	采样人员
1	2019年5月21日	FS19[illegible]	[illegible]	无色、无味	[illegible]

报告编号：W[illegible]

[illegible]

1	2019年5月21日	[illegible] 19	锅炉废气检测口	5390	21	[illegible] 黄 灿

2、现场检测参数表

[illegible]

3、检测结果

序号	采样点	检测项目		结果	广东省地方标准锅炉大气污染物排放标准[illegible]表1燃气锅炉
				排放浓度(mg/m³)	排放浓度(mg/m³)
1	锅炉废气	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		烟尘	实测浓度	1.55	—
			折算浓度	2.04	20

备注："—"表示无规定

4、烟气黑度检测结果

检测点	[illegible]	结果	[illegible]	广东省地方标准锅炉[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

报告编号：WT[illegible]H05028604K

[illegible]

报告编号：WTH19H05[illegible]

四、样品名称：厂界噪声

1、检测结果

序号	检测点位置	主要声源		测量值 dB(A)		检测时间	检测人员
		昼间	夜间	昼间 Leq	夜间 Leq		
1#	东面厂界外 1m 处	生产、交通噪声	生产、交通噪声	57.0	46.4	2019 年 5 月 21 日	田宏平 [illegible]
2#	西南面厂界外 1m 处	生产、交通噪声	生产、交通噪声	57.0	46.4		
3#	西面厂界外 1m 处	生产、[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
《中华人民共和国国家标准工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2 类				60	50	空白	

2、厂界噪声检测点位置示意图

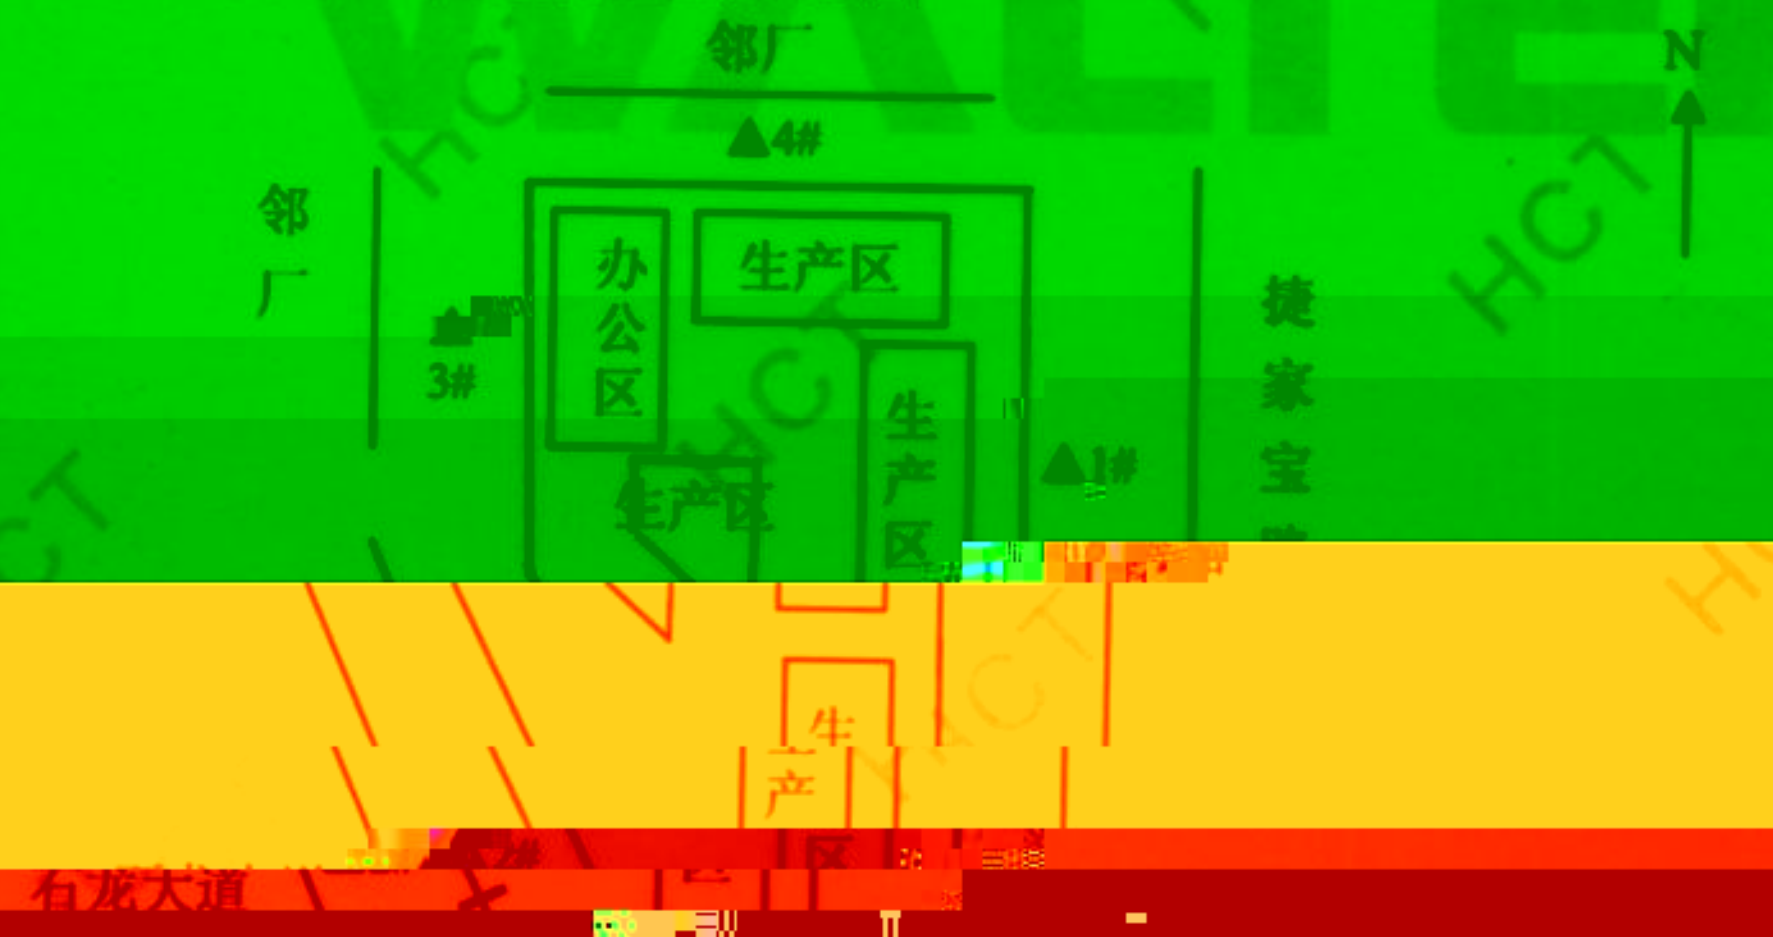

			FA225D		
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017		4 mg/L	
		57-2017			